

フラッシュバルブ用 耐水圧測定治具接続アダプター取扱説明書

フラッシュバルブ接続している配管を流用して、ブッシュなどで配管呼び径15Aに変更する際に、水圧測定治具(~~HH15003~~)を使用して水圧測定する為の接続アダプターです。下記に、水圧が必要な製品名称を記載します。


【適用範囲と製品名称】

■必要最低水圧


- ◆ネオレストX (0.05MPa：16.5L/min 流動時)
- ◆フラッシュタンク式 (0.07MPa：19.0L/min 流動時)
- ◆ネオレストSD・A・D (0.07MPa：20.0L/min 流動時)
- ◆レストパルDX (0.07MPa：20.0L/min 流動時)
- ◆自動洗浄大便器 (0.07MPa：20.0L/min 流動時)
- ◆ネオレストAH/RH (0.05MPa：10.0L/min 流動時)

■最大水圧 0.75MPa

【同梱部品】

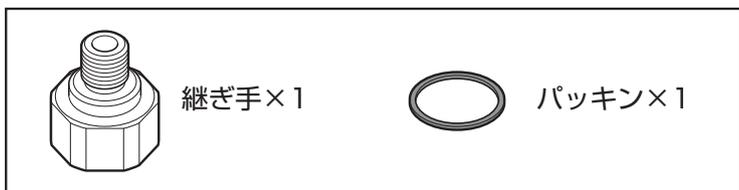

【取付について】

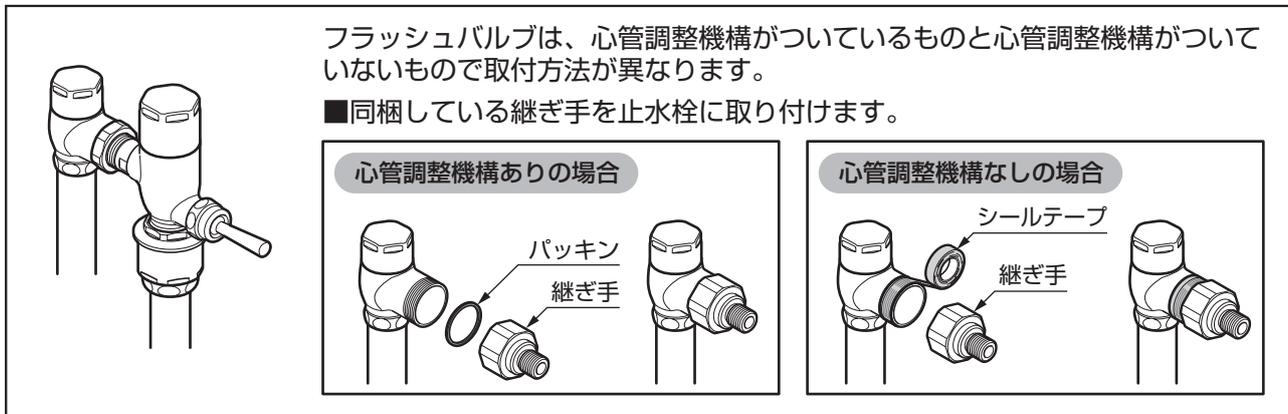

【測定について】

当製品以降に水圧測定治具(~~HH15003~~)を取り付け測定します。

- ・測定結果は、水圧測定治具の圧力計の読みから換算してください。
 - ・0.04MPa：0.07MPa相当 (フラッシュタンクの場合：同梱止水栓で対応)
 - ・0.03MPa：0.05MPa相当 (フラッシュタンクの場合：オプションの低水圧対応止水栓で対応)

※詳細は、水圧測定治具(HH15003)の説明書をご確認ください。

■圧力計の読みと対応可否

水圧測定治具 (流動時) 圧力計表示 (MPa)	0.01	0.02	0.03	0.04
使用可否 (フラッシュタンク式)	×	×	△※1 (低水圧止水栓使用)	○

※1：オプションの低水圧用止水栓 (THF36) を使用することで利用可能